

# LOAD BREAK SWITCH

IS 534925 - D  
Instruction sheet

ADD. POLE

SIRCO M 30 - M 60 - M 100 - M 125


**socomec**  
Innovative Power Solutions




534925D

IS 534924

22013003  
22013006  
22003010  
22003011

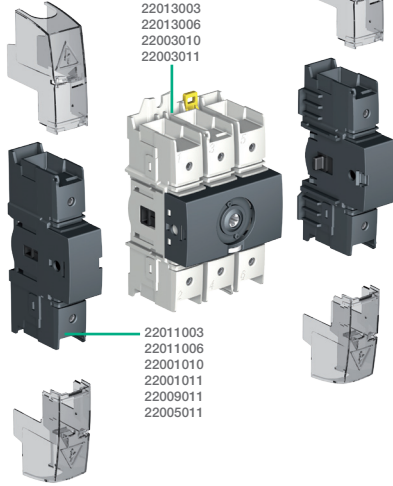

22011003  
22011006  
22001010  
22001011  
22009011  
22005011




0,59 in / 15 mm

Hexagonal Metric  
Allen size 4




Wire / Câble / Cable	Torque / Couple / Par de apriete
6 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>	35.4 lb.in / 4 Nm
10 to 1 AWG stranded	35.4 lb.in / 4 Nm
1/0 AWG stranded	39.8 lb.in / 4,5 Nm
2/0 AWG stranded	44.3 lb.in / 5 Nm
2/0 AWG compact stranded	48.7 lb.in / 5,5 Nm
10 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>	35.4 lb.in / 4 Nm
# 12 to # 10 AWG solid	35.4 lb.in / 4 Nm


## CONFIGURATION CONFIGURACIÓN

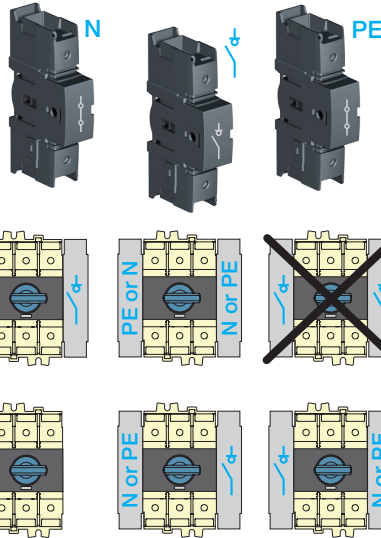


## DISMOUNTING DEMONTAJE

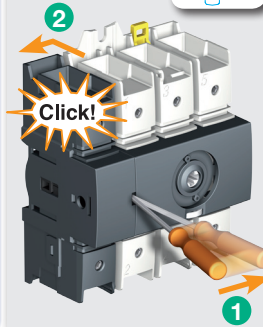

## STEP 1

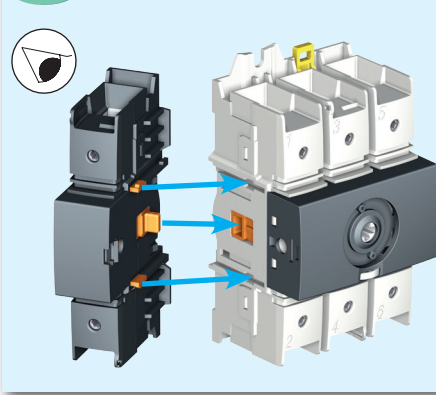

## STEP 2

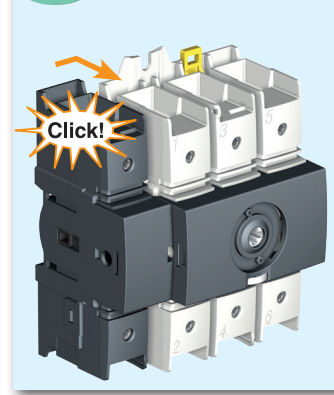

**⚠ DANGER / PELIGRO**

**HAZARDOUS VOLTAGE** - This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers with original equipment covers. For more information, see the instruction manual. **TENSIÓN PELIGROSA** - Este equipo debe ser instalado y mantenido únicamente por personal cualificado. Corte la alimentación de este equipo antes de trabajar en él o dentro de él. Siempre utilice un dispositivo de detección de tensión a valor nominal apropiado para confirmar que toda alimentación de este equipo está apagada. Reemplace todos los dispositivos, las puertas e/los cubiertas con las cubiertas originales. Para más información, consulte el manual de instrucciones. **TENSIONE PERICOLOSA** - Soloamente el personal de mantenimiento elettrico specializzato, debetè, installare e prestar servizi di mantenimento a este equipò. Disconnettere tutta l'alimentazione elettrica che alimenta questo equipò prima di lavorare su di esso o all'interno di esso. Sostituire tutti i dispositivi, le porte e le coperture con le coperture originali. Per informazioni, vedere il manuale di istruzioni.